

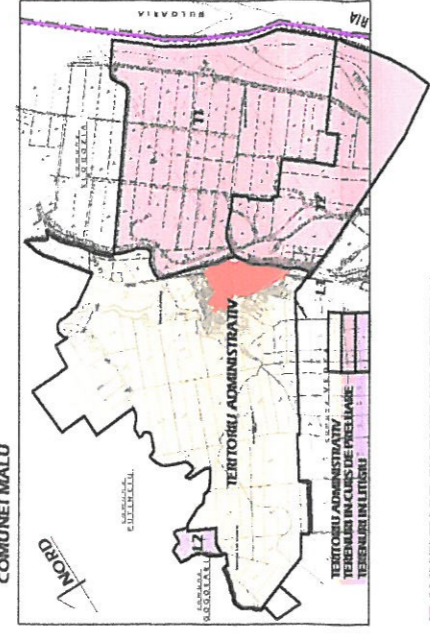


3.2 Reglementari tehnico-edilitare, electrice si telecomunicatii

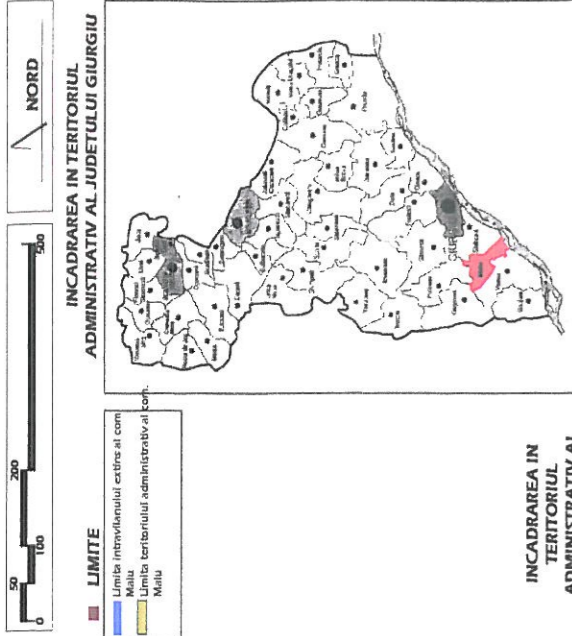

- ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
- LINEE ELECTRICE TENSIUNE JOASA 20 KV
- POST TRAFU
- PROPUNERE EXTINDERE RESEA ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA
- EXTINDERE LINEE ELECTRICE TENSIUNE JOASA 20 KV
- SUPRAFETE INTRAVILAN
- SUPRAFETE INTRAVILAN EXISTENT
- SUPRAFETE INTRODUSE IN INTRAVILAN

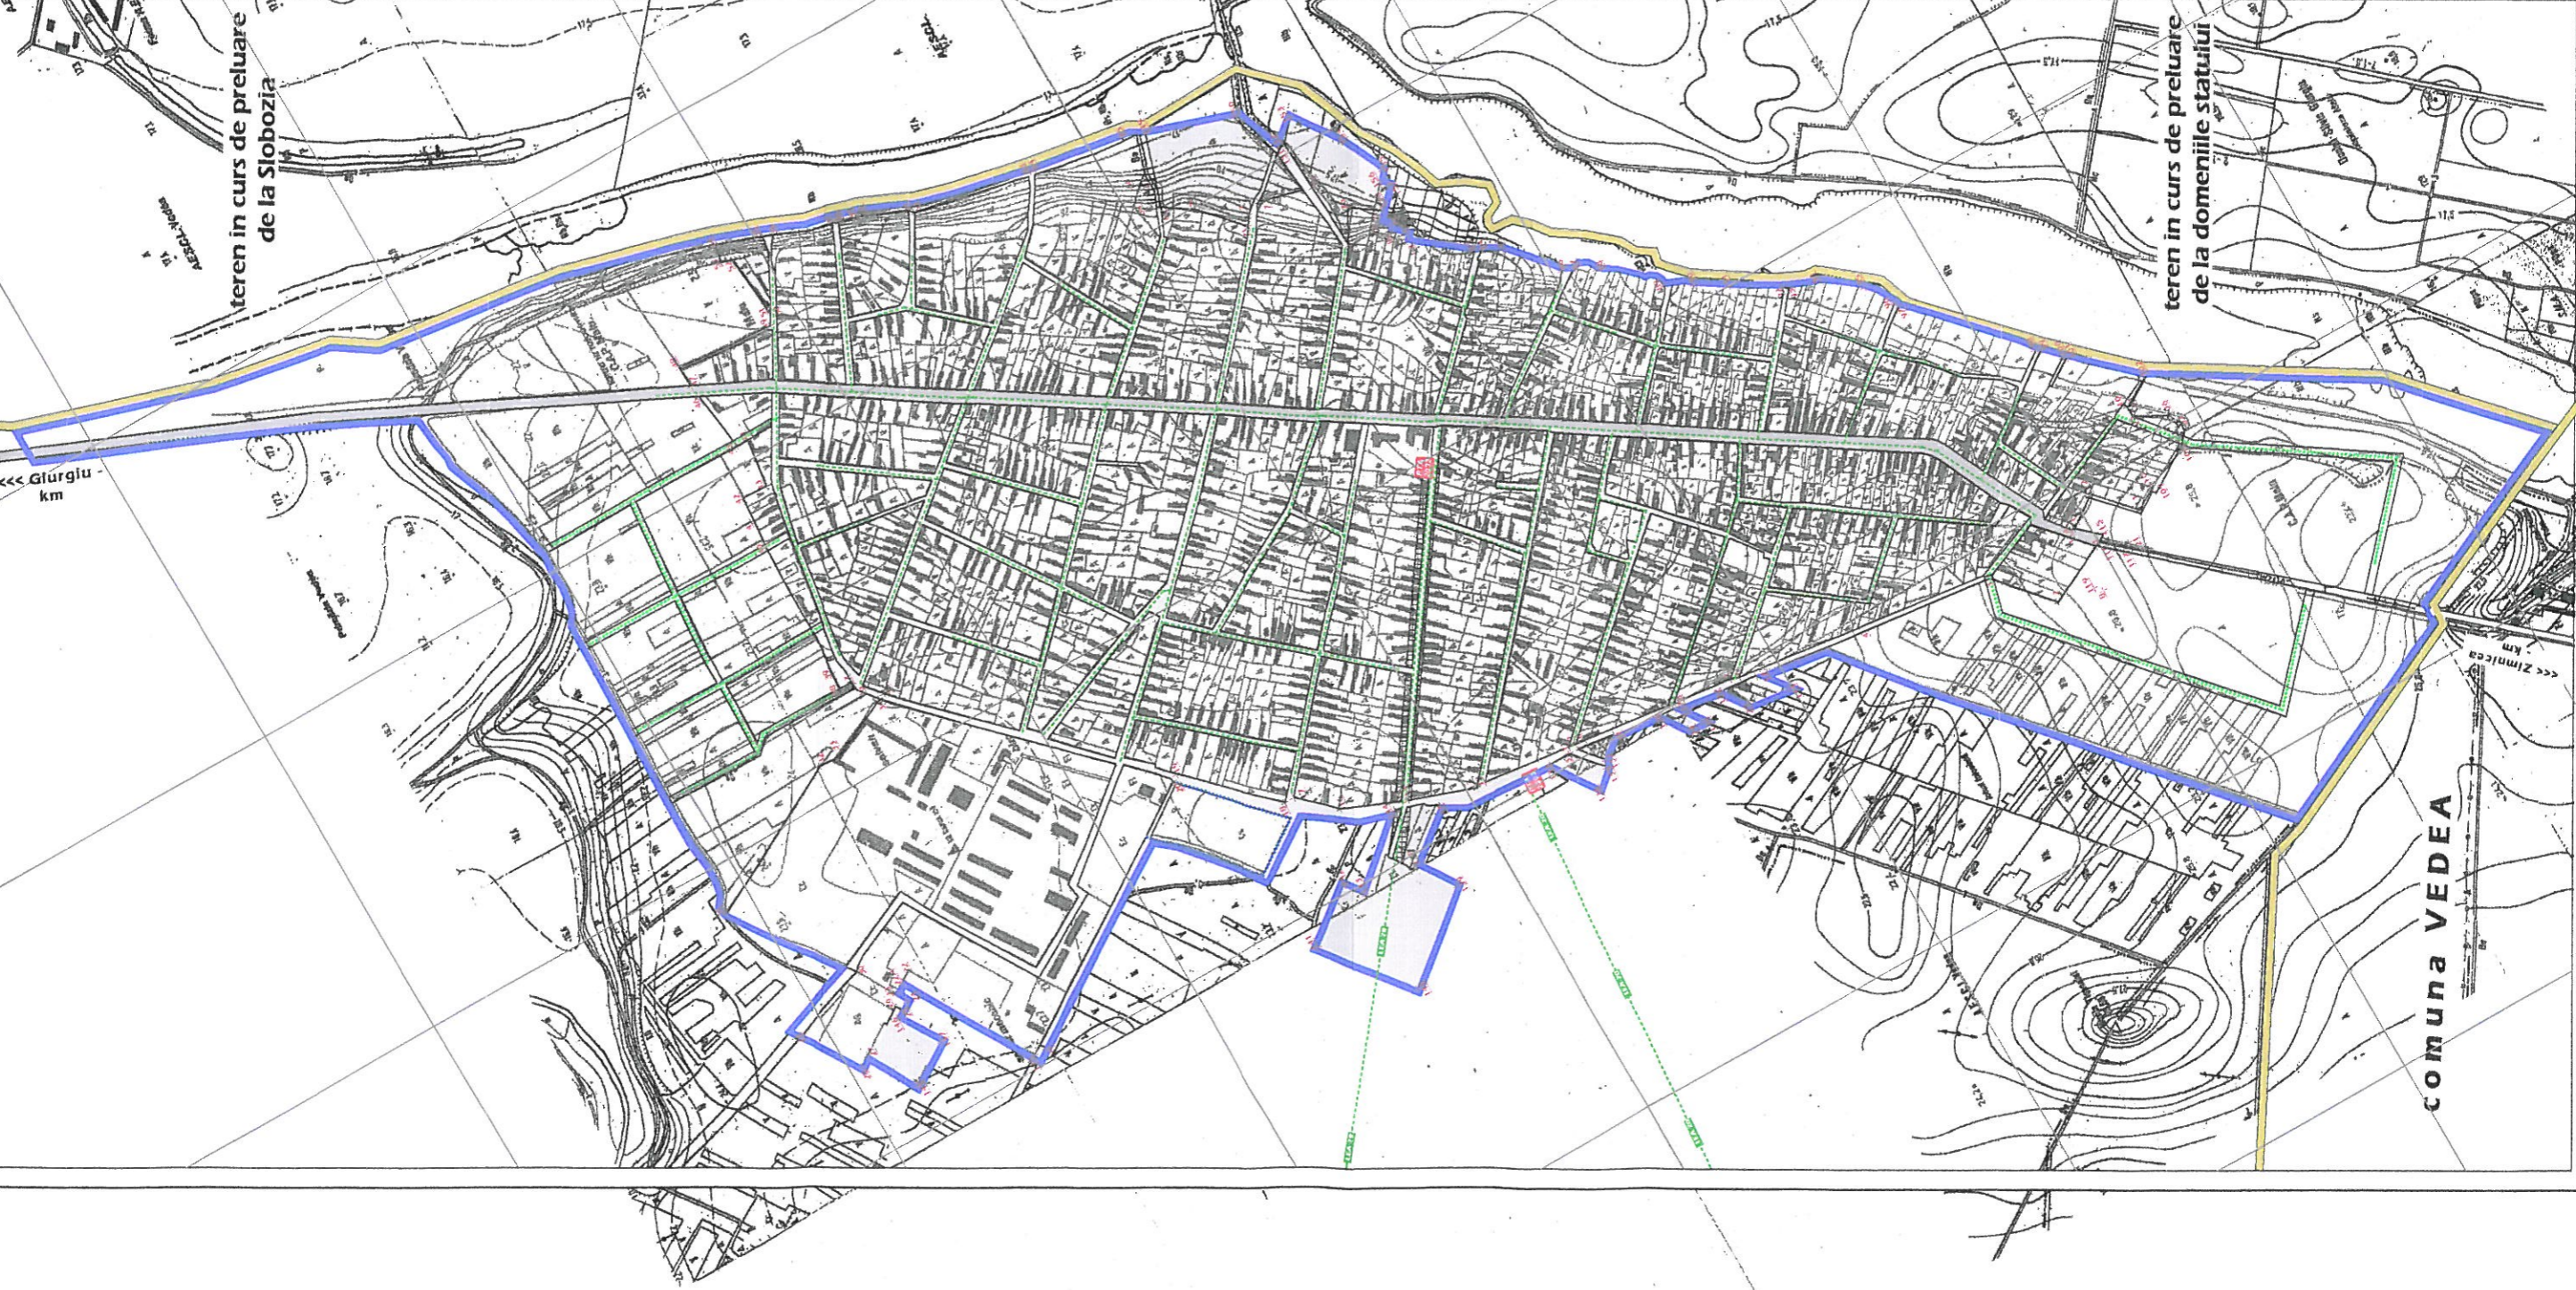

PROIECTANT GENERAL	SC SEPANA SRL	PROIECTANT	Ștefan ȘTEFAN
PROIECTANT	Ștefan ȘTEFAN	PROIECTANT	Ștefan ȘTEFAN
PROIECTANT	Ștefan ȘTEFAN	PROIECTANT	Ștefan ȘTEFAN
PROIECTANT	Ștefan ȘTEFAN	PROIECTANT	Ștefan ȘTEFAN
PROIECTANT	Ștefan ȘTEFAN	PROIECTANT	Ștefan ȘTEFAN